


TZ (RW 12)

- Zabezpieczenia:
- F1- S301B16
  - F2- S301B16
  - F3- S303C
  - F4- S303B16
  - F5- S301B10
  - F6- S303B10

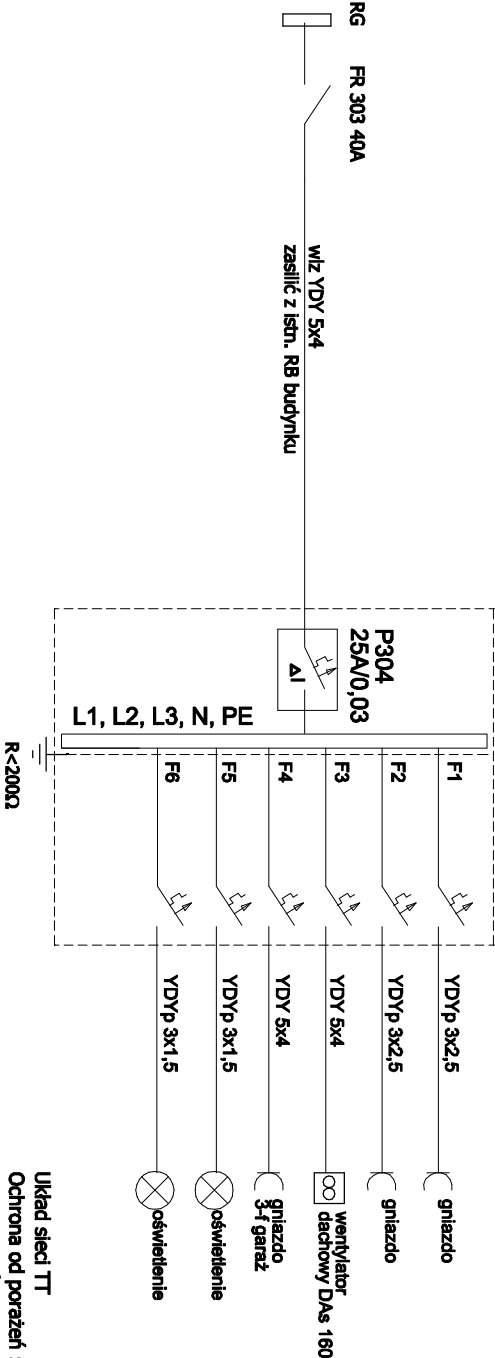

Układ sieci TT  
Ochrona od porażenia :  
wyłącznik różnicowo-prądowy  
Instalację elektryczną wykonać  
przewodami:  
-oświetlenie YDYp 3x1,5  
-gniazda wtyczkowe YDYp 3x2,5  
-gniazdo 3-f YDY 5x4  
Przewód wiz z RG do TZ prowadzić w rurce RB 28

TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH w Tucholi tel. (052) 3342087				
Obiekt	ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W KORONOWIE			Nr rys. 3
Adres	Koronowo, ul. Ogrodowa, dz. nr 574/6			Skala
Inwestor	Gmina Koronowo, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo			
Rysunek	Schemat ideowy Instalacja elektryczna			
Projektował:	Wacław Nowicki			Podpis
	Upr. bud.	Data		
	UA-N-Kz 7210/431-88	07 2007		
Sprawdził:	Ignacy Skonieczny	NB-W 7210/71/78	07 2007	